


 Rumah Sakit Permata Gunung Putri <i>Best & Compassion</i>	PENILAIAN DIFFICULT INTRAVENOUS ACCES (DIVA) SCORE			
	No. Dokumen: 047/SPO/KPRWT/X/2025	No.Revisi: 00	Halaman: 1/1	
STANDAR PROSEDURE OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit : 11 Oktober 2025	Ditetapkan: Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes		
PENGERTIAN	Prosedur penilaian yang digunakan untuk mengidentifikasi pasien dengan risiko tinggi akses intravena perifer yang sulit			
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam menilai tingkat kesulitan akses vena (DIVA SCORE), Mengurangi risiko kegagalan pemasangan akses intravena pada pasien yang membutuhkan tindakan pemasangan infus intravena			
KEBIJAKAN	Berdasarkan SK Direktur nomor 009/SK-DIR/RSPGP/III/2025 tentang Pedoman Pelayanan Keperawatan			
PROSEDUR	1. Identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas (nama lengkap, tanggal lahir, dan/atau nomor rekam medis) 2. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan (lihat SPO Pemasangan akses IV) 3. Lakukan penilaian tingkat kesulitan pemasangan akses intravena dengan menggunakan Difficult Intravenous Access (DIVA) Score:			
	A. PASIEN DEWASA			
	NO	INDIKATOR	YA	TIDAK
	1	Ada riwayat pemasangan infus yang sulit sebelumnya?		
	2	Nilai Ekspektasi petugas, apakah akan gagal pada pemasangan pertama (vena sulit)?		
	3	Kaji kondisi vena, apakah vena tidak teraba setelah dipasang torniquet ?		
	4	Kaji kondisi vena, apakah vena tidak terlihat setelah dipasang torniquet ?		
	5	Kaji Diameter vena, apakah diameter vena kurang dari 3 mm setelah dipasang torniquet ?		
	Keterangan : Ya : Skor "1" Tidak : Skor "0"		Total:	
	Interpretasi : • Nilai Total 0-1 = Risiko Rendah • Nilai Total 2-3 = Risiko Sedang • Nilai Total 4-5 = Risiko Berat			

Dilarang menyalin, meng-copy atau memperbanyak tanpa seijin dari RS Permata Gunung Putri

PENILAIAN DIFFICULT INTRAVENOUS ACCES (DIVA) SCORE

No. Dokumen:
047/SPO/KPRWT/II/2025

No.Revisi:
00

Halaman:
1/1

PROSEDUR

B. PASIEN ANAK

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	SKOR
1	Apakah vena dapat dilihat ?	▪ Terlihat : 0 ▪ Tidak Terlihat : 2	
2	Apakah vena dapat diraba ?	▪ Terlihat : 0 ▪ Tidak Terlihat : 2	
3	Kaji Usia Anak	▪ ≥ 36 bulan : 0 ▪ 12 – 35 bulan : 1 ▪ ≤ 12 bulan : 3	
4	Kematangan Anak	▪ Cukup bulan : 0 ▪ Premature : 3	
5	Warna Kulit	▪ Terang : 0 ▪ Gelap : 1	
TOTAL			

Skor DIVA ≥ 4 Akses sulit dan kemungkinan akan terjadi kegagalan pemasangan Infus > 50. Segera konsultasikan pemasangan akses dengan tim yang terlatih

4. Nilai DIVA score < 4 pemasangan akses intravena dilakukan oleh perawat ruangan (maksimal 2x pemasangan)
5. Nilai DIVA score ≥ 4 pemasangan akses intravena dilakukan oleh tim infus yang telah ditetapkan (maksimal 2x pemasangan)
6. Sampaikan hasil pengukuran dan rekomendasi kepada DPJP
7. Lakukan informed consent tindakan pada pasien dan keluarga
8. Hubungi dokter anestesi on duty untuk pemasangan akses intravena
9. Siapkan alat vena sentral (Central Venous Access Device/CVAD)
10. Lakukan prosedur pemasangan akses intravena sesuai dengan pathway pemasangan akses intra vena
11. Dokumentasikan prosedur tindakan dan respon pasien pada rekam medis pasien

UNIT TERKAIT

1. Seluruh Unit Keperawatan




PENILAIAN DIFFICULT INTRAVENOUS ACCES (DIVA) SCORE

No. Dokumen:
047/SPO/KPRWT/III/2025

No.Revisi:
00

Halaman:
1/1

DIVA (Difficult Intravenous Access) PATHWAY AKSES INTRAVENA DENGAN FAKTOR PENYULIT (Pada kondisi diluar emergency / Resusitasi emergency)

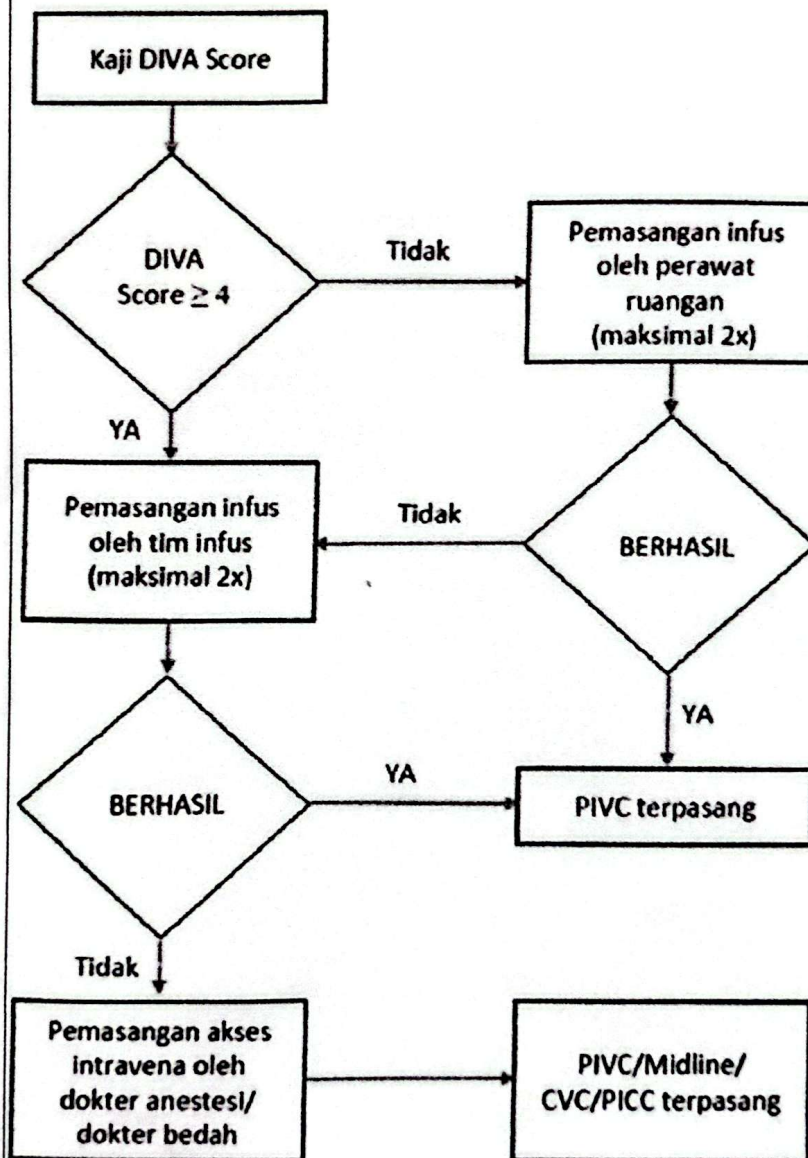

**LEMBAR VERIFIKASI
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL**

Tanggal Pengajuan : 11/10/2025

NAMA SPO	PIC		NAMA	UNIT / JABATAN	TTD
PENILAIAN <i>DIFFICULT INTRAVENOUS ACCES</i> (DIVA) SCORE	Penyusun	P1	Ners. Erni Irawati, S.Kep	Komite Keperawatan	
	Menyetujui	M1	Ners. Amami, M.Kep	Manager Keperawatan	
	Verifikator	V1	Ners. Irma Fatimah, S.Kep	SPI	

Dilarang menyalin, meng-copy atau memperbanyak tanpa seijin dari RS Permata Gunung Putri